


Утверждаю;  
Технический директор



Р.Г. Валиуллин

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение перезарядки порошковых и углекислотных огнетушителей в 2019 году

**1. Требование к месту проведения работ:**

г. Нижний Новгород на специализированных зарядных станциях, принадлежащих исполнителю.

**2. Требование к сроку выполнения работ:**

Срок выполнения работ: в течение 2019 г. по мере поступления заявок от заказчика

**3. Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:**

№	Наименование этапа	Результат выполненного этапа работ (указать вид документации)
1	Связь с исполнителем	Связь с исполнителем и утверждение даты поставки огнетушителей от заказчика
2	Предоставление необходимого количества огнетушителей исполнителю.	Заказчик (собственными силами) предоставляет исполнителю согласованное количество огнетушителей на перезарядку.
3	Перезарядка огнетушителей	Проведение ремонта, настройки, наладки и замена изношенных деталей, окраска. Перезарядка огнетушителей в срок не более 12 календарных дней с момента предоставления Заказчиком.
4	Оформление счетов на оплату и сопроводительных документов	
5	Получение огнетушителей у исполнителя	

**4. Требования к организации работ:**

Работы должны быть организованы и выполнены в соответствии со следующими документами:

- НПБ 166-97 Нормы пожарной безопасности. Пожарная техника, огнетушители, требования к эксплуатации
- РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации

**5. Требования к качеству результатов выполненных работ:**

Перезаряженный огнетушитель (стрелка манометра в зеленой зоне), наличие всех пломб, этикеток с указанной датой перезарядки, окрашенный корпус огнетушителя, замена изношенных шлангов и раструбов

**6. Требования к объемам выполняемых работ (детализация этапов работ):**

Ориентировочное количество огнетушителей, планируемых к перезарядке в 2019 году.

Наименование	Количество
ОП-2	14
ОП-4	126
ОП-5	124
ОП-8	47
ОП-35	16
ОП-50	8
ОУ-2	21
ОУ-5	29
ОУ-10	11
ОУ-25	15

**7. Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям:**

Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТ, СНиП, СанПиН и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Все средства измерений, применяемые при проведении работ, должны быть поверены в установленном порядке.

**8. Требования к выполнению правил при проведении работ:**

При проведении работ исполнитель несет ответственность согласно своим нормативным правилам.

**9. Требования к экспертной организации и к квалификации персонала, осуществляющего экспертизу промышленной безопасности ПС:**

Обслуживающая организация должна иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.


Персонал (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией соответствующей видам выполняемых работ, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом.

Заместитель начальника ЦЦР



А.В.Красноперов

Начальник ЦЦР

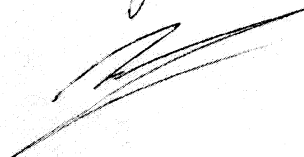

Д.М. Тырышкин